


(仮称) 公社ビル配置計画図 (参考図)

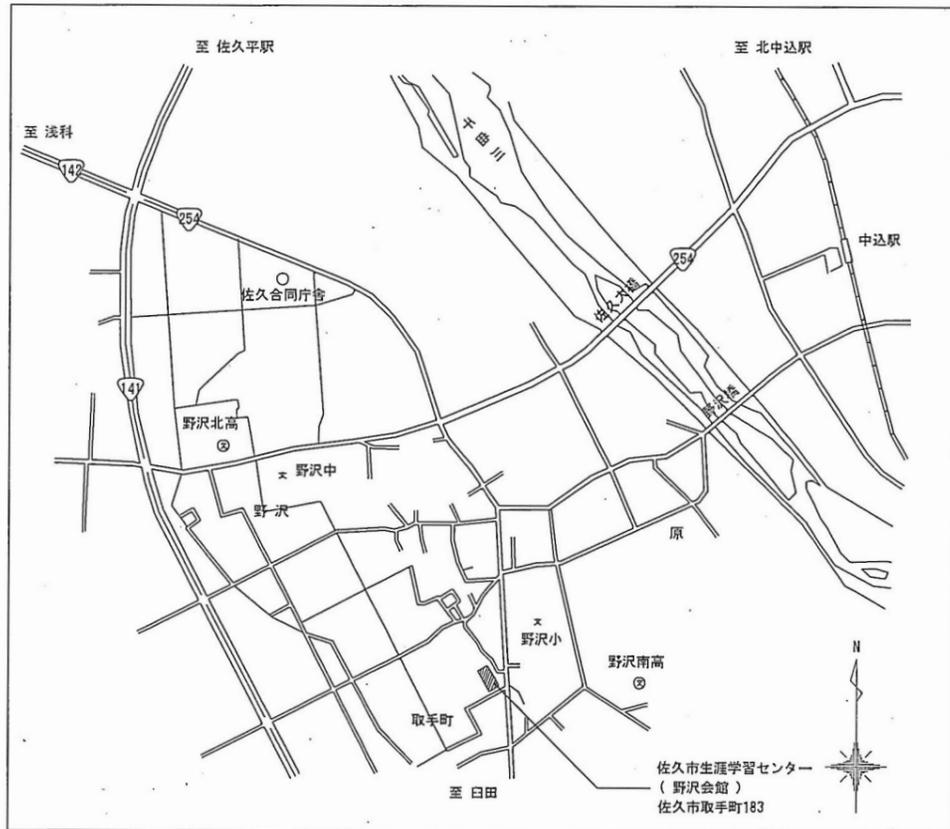

案内図

LPガス供給施設 (バルク貯槽最大貯蔵量: 2,830kg)
 ※ (仮称) 公社ビル建設時は現存しているが、
 新築建物建設後に解体予定。
 (なお、バルク貯槽は容量の小さな貯槽 (1t未満)
 に交換される予定。)

凡例
 : (仮称) 公社ビル配置予定場所

現況配置図 S=1/600

